

Вебинар: **«Новое в законодательстве по пожарной безопасности. Обзор изменений в области пожарной безопасности в РФ 2020-2021гг.»**



**Постановление Правительства РФ от 13.06.2020г. №857
"О признании не действующими на территории
Российской Федерации актов и отдельных положений
актов, изданных центральными органами
государственного управления РСФСР и СССР, а также об
отмене акта федерального органа исполнительной
власти Российской Федерации"**



Постановление от 13.06. 2020г. № 857



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 июня 2020 г. № 857

МОСКВА

О признании не действующими на территории Российской Федерации актов и отдельных положений актов, изданных центральными органами государственного управления РСФСР и СССР, а также об отмене акта федерального органа исполнительной власти Российской Федерации

В целях систематизации законодательства Российской Федерации Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Признать не действующими на территории Российской Федерации акты и отдельные положения актов, изданные центральными органами государственного управления РСФСР, а также отменить акт федерального органа исполнительной власти Российской Федерации по перечню согласно приложению № 1.

2. Признать не действующими на территории Российской Федерации акты и отдельные положения актов, изданные центральными органами государственного управления СССР, по перечню согласно приложению № 2.

3. Признать не действующими на территории Российской Федерации акты, изданные центральными органами государственного управления РСФСР, по перечню согласно приложению № 3 с 1 января 2021 г.

4. Признать не действующими на территории Российской Федерации акты и отдельные положения актов, изданные центральными органами государственного управления СССР, по перечню согласно приложению № 4 с 1 января 2021 г.

476 актов признаны недействительными и утратят свою силу в 2020 и 2021г.г. переход от устаревших нормативных актов к современному законодательству будет происходить в 3 этапа:

1 этап - нормативные акты (приложение №1 и приложение №2 к Постановлению) утрачивают силу **после вступления в силу Постановления,**

2 этап - нормативные акты (приложение №3 и приложение №4 к Постановлению) утрачивают силу **с 1 января 2021 года,**

3 этап - нормативные акты (приложение №5 к Постановлению) утрачивают силу **с 1 июля 2021 года**

Цель реформы - систематизация законодательства.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 № 1034

“О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Российской Федерации, об отмене актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пожарного надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности, федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, государственного надзора за использованием маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации”.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства
Российской Федерации



**Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2020
№ 1034 “О признании утратившими силу нормативных правовых актов и
отдельных положений нормативных правовых актов Российской
Федерации, об отмене актов федеральных органов исполнительной
власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при
осуществлении федерального государственного пожарного надзора и
лицензионного контроля в области пожарной безопасности, федерального
государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
государственного надзора за пользованием маломерными судами, базами
(сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и территориальном
море Российской Федерации”.**

Дата вступления – 1 января 2021 года.

**С 01 января 2021 г. отменяются практически
все нормативные правовые акты,
применяющиеся в т.ч. при осуществлении
ГПН: Правила противопожарного режима в
РФ ; (НПБ 110- 03; НПБ 104-03 –продлили
действие)**



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июля 2020 г. № 1034

МОСКВА

О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Российской Федерации, об отмене актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пожарного надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности, федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, государственного надзора за пользованием маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Признать утратившими силу нормативные правовые акты и отдельные положения нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по осуществлению федерального государственного пожарного надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности, федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, государственного надзора за пользованием маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации, по перечню согласно приложению № 1.



Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09. 2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» (с имен. от 31.12. 20г.)



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 сентября 2020 г. № 1479

МОСКВА

Об утверждении Правил противопожарного режима
в Российской Федерации

В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О пожарной безопасности" Правительство Российской Федерации **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемые Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и/или содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Аналогичное Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 утратило силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034.

Настоящее постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.

Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09. 2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»

ПРАВИЛА
ПРОТИВОПОЖАРНОГО
РЕЖИМА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ




Новые Правила дополнены следующими разделами:

- применение и реализация пиротехнических изделий бытового назначения (раздел 18);
- применение специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях (раздел XXIV);
- порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населённых пунктов (приложение № 4).

Постановление от 16.09. 2020г. Правительства РФ 1479 от 16.09. 2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»



25
самых важных
изменений в новых
Правилах противопожарного
режима в РФ

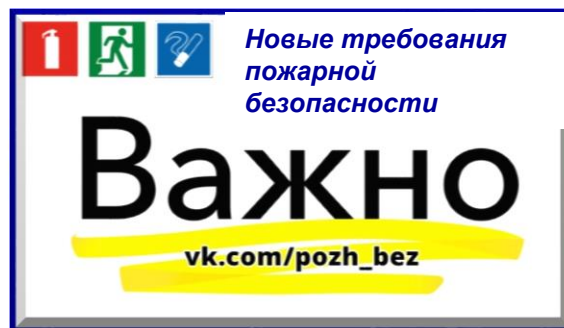

Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09. 2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»

п. 10. В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.

п. 12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.



Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09. 2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»

Пунктом 25 Правил противопожарного режима в РФ установлена необходимость хранения на объекте документации, подтверждающей показатели пожарной безопасности применённых в данном здании изделий, строительных конструкций и материалов, в том числе:

- ◆ облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации;
- ◆ облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов зальных помещений;
- ◆ материалов отделки внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем;
- ◆ заполнений проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота).



Мероприятия при проведении огневых, пожароопасных и окрасочных работ

п. 354. При проведении огневых работ необходимо:

а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

б) *обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания;*

в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;

г) осуществлять контроль состояния парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;

д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).





Обратите внимание!

**После завершения огневых работ
должно быть обеспечено наблюдение
за местом проведения работ в течение**

не менее 4 часов!

п.363 ППР-2020

(вводится в действие с 01.01.2021 г.)

**Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479**

Сообщество в контакте "Пожарная безопасность" vk.com/pozn_bez

Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.0.2020 г. № 1479)

Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается в отношении каждого здания и сооружения, а не для объекта защиты в целом (п. 2 новых Правил)



В новые ППР не вошли требования к разработке и наличию следующих инструкций:

- Отдельные инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.**
- Инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время для объектов с ночным пребыванием людей.**
- Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре на объектах с массовым пребыванием людей.**



В инструкцию о мерах пожарной безопасности необходимо включить следующую информацию (XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности *п.п. 393, 394 новых правил*):

- **порядок содержания путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю и т.д.);**
- **обязанности и действия работников при открытии и блокировании в открытом состоянии устройств, препятствующих свободной эвакуации людей (турникеты, вращающиеся двери и т.п.);**
- **сведения о лицах, отвечающих за отключение устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на внешней поверхности, способной превысить 90 градусов.**





ППР раздел XVIII. п. 393

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

- а)** порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.);
- б)** мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;
- в)** порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов;
- г)** порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
- д)** расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ;
- е)** порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;





ж) допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши;

и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;


к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);

л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.

п. 394. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

- а)** сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты;
- б)** организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств; (убрали оказание первой помощи пострадавшим)
- в)** проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
- г)** отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия;
- д)** перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения;

- е)** прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- ж)** удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара;
- з)** осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны;
- и)** обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- к)** организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;
- л)** встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара ;
- м)** сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

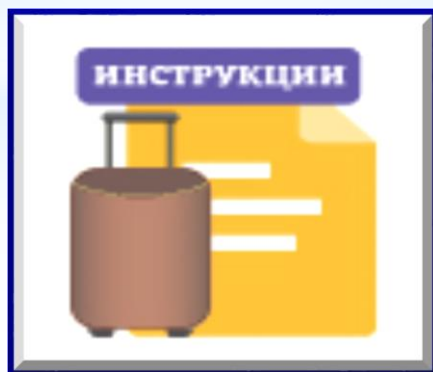

- н) по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;**
- о) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.**





Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Пока госорганы или муниципальные власти не утвердили свою форму журнала эксплуатации систем противопожарной защиты, внутри организации можно утвердить собственную форму. Утвердить форму может либо руководитель организации, либо уполномоченное им лицо. (разъяснение дало МЧС).

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЖУРНАЛ
ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Начат «___» _____ 202__ г.
Окончен «___» _____ 202__ г.

Содержание журнала

№ раздела	Наименование раздела	Периодичность проведения проверок и работ	Страница начала раздела
1	Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах (п.176 Правил противопожарного режима в РФ)	не реже 1 раза в 5 лет	3
2	Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (п.30 Правил противопожарного режима в РФ)	1 раз в год	4
3	Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре (п.42 Правил противопожарного режима в РФ)	в соответствии с технической документацией изготовителя	5
4	Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений (п.43 Правил противопожарного режима в РФ) Очистка вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений (п.124 Правил противопожарного режима в РФ)	не реже 1 раза в год в помещениях категорий: А и Б - не реже 1 раза в квартал; В1-В4 - не реже 1 раза в пол года; других категорий - не реже 1 раза в год	6
5	Проверка в части водоотдачи наружных и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения (п.48 Правил противопожарного режима в РФ)	не реже 2 раз в год (весной и осенью)	7
6	Проведение перекатки пожарных рукавов и проверки укомплектованности пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы и запорные клапаны, водокольцевые катушки) (п.50 Правил противопожарного режима в РФ)	не реже 1 раза в год	8
7	Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств (п.52 Правил противопожарного режима в РФ) Проверка работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (п.52 Правил противопожарного режима в РФ)	не реже 2 раз в год ежемесячно	9
8	Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автоматической установки пожаротушения (п.54 Правил противопожарного режима в РФ)	в соответствии с регламентом технического обслуживания инструкции изготовителя на технические средства	10
9	Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации (п.54 Правил противопожарного режима в РФ)		11
10	Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п.54 Правил противопожарного режима в РФ)		12
11	Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации системы противодымной вентиляции (п.54 Правил противопожарного режима в РФ)		13
12	Проверка состояния огнезащитных покрытий, обработка огнезащитными составами (п.13, п.95 Правил противопожарного режима в РФ)	при отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки - не реже 1 раза в год	14
13	Проверка покрышек для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности (п.412 Правил противопожарного режима в РФ)	1 раз в год	15
14	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (п.60 Правил противопожарного режима в РФ)	в соответствии с паспортом огнетушителя	16

Раздел 3. Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре

[illegible]

Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

[illegible]

Письмо МЧС России от 14.01.2021г. № ИГ- 19-54

Письмо МЧС России от 14.01.2021 № ИГ-19-54

О рассмотрении обращения

МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПИСЬМО

от 14 января 2021 года № ИГ-19-54

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы, рассмотрев обращение, поступившее в МЧС России в форме электронного документа <...>, сообщает следующее.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила), предусмотрено ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты (далее - журнал). **При этом, в соответствии с Правилами не ограничивается его ведение в электронном виде.**

Одновременно сообщается, что форма и порядок ведения журнала определяется руководителем организации (в том числе допускается ведение нескольких томов журнала).

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности и
профилактической работы
А.А. Макеев

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ»



Утверждены Приказом МЧС РФ
от 12.12.2007 N 645

**Приказ МЧС РФ
№ 645 от 12.12.2007 г.**

**Об утверждении норм
пожарной безопасности
«Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций»**

(ред. от 22.06.2010г.)

Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» устанавливают требования пожарной безопасности к организации обучения мерам пожарной безопасности работников организаций. Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников организаций несут администрации (собственники) этих организаций, должностные лица организаций, предприниматели без образования юридического лица, а также работники, заключившие трудовой договор с работодателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.





**Что нового
по обучению мерам
пожарной безопасности?**

vk.com/pozh_bez

Проекты приказов МЧС России

1. «Об утверждении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, мерам пожарной безопасности»
2. «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности»

размещены на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru)

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ!



Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020г. № 2467

“”Об утверждении перечня нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона Об обязательных требованиях в Российской Федерации”





Постановление Правительства РФ № 2467 от 31.12.2020г.

(документы продолжают действовать в 2021 году)

*В сфере федерального государственного пожарного надзора такими
нормативными правовыми актами являются:*


- 1. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)».**
- 2. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 20 июня 2003 г. № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)».** Данный Приказ сохраняет свое действие до **01.09.2021 года.**
- 3. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"».** Данный Приказ сохраняет свое действие до 01.09.2021 года.



**Приказ МЧС от 12 декабря 2007 года N 645
Об утверждении Норм пожарной безопасности
"Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций"**

Согласно п. 46 Приказа МЧС 645 Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников организаций независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:

при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только этих нормативных правовых актов)

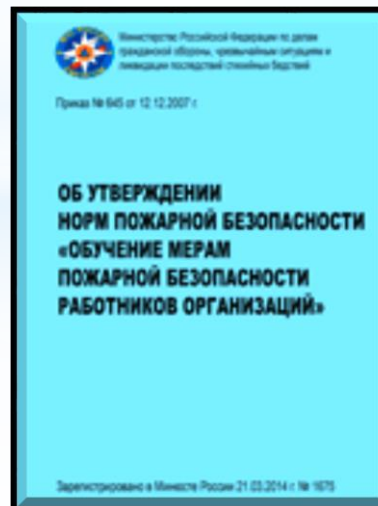

Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении Административного регламента МЧС России по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности».

Новая форма пожарной декларации вступила в силу с 16 марта 2020 года. (признана утратившей силу Декларация пожарной безопасности и порядок её регистрации, утвержденные Приказом МЧС от 24.02.2009 N 91)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Заявитель декларации расположен в здании _____
Применяется противопожарно-техническая форма противопожарного знака,
установленного в здании, в котором размещены (а также,
если имеется), в том числе временно размещены объекты защиты:



В новой форме документа указываются:

- 1. В первом разделе — характеристики по высоте, объему, этажности, огнестойкости, классу пожароопасности здания.**
- 2. Второй раздел — оценка риска возникновения пожара (если проводился).**
- 3. Третий — предположительная оценка ущерба от возгораний.**
- 4. В четвертом разделе необходимо не только указать нормативный акт, требования которого надо выполнять, но и перечислить, проводятся ли мероприятия по обеспечению безопасности.**

В новую форму внесены дополнительные сведения:

- время ввода объекта в эксплуатацию, объем и дату проведения капремонта и реконструкции, изменение класса опасности;**
- документы, на основании которых выполнялись работы и т.д.**



**НОВАЯ ФОРМА
ПОЖАРНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ**

Письмо - разъяснение МЧС России о декларации пожарной безопасности от 18.01.2021г. № ИГ-226-53

В соответствии с ч. 3 ст. 64 Федеральную закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» **в случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности сведений, в том числе в случае смены собственника или иного законного владельца объекта защиты изменения функционального назначения либо капитальной ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты, уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, представляются в течение одного года со дня изменения содержащихся в них сведений.**

Учитывая изложенное, в связи с вступлением в силу с 01.01.2021 г. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 **требуется вносить изменения в декларацию пожарной безопасности и представлять её подразделений МЧС России в течение одного года со дня изменения содержащихся в ней сведений.**



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТОЙКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Свердловской области)

Шевякова, 84, г. Екатеринбург, 620014
тел: (343) 346-12-00, 346-12-70; факс: (343) 346-12-54
mchs@yandex.ru

18.01.2021 № ИГ-226-53

На № _____

О рассмотрении обращения

Главное управление, рассмотрев Ваше обращение вх. № ИГ-226-544, в порядке консультации сообщает следующее.

В соответствии с ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности сведений, в том числе в случае смены собственника или иного законного владельца объекта защиты, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты, уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, представляются в течение одного года со дня изменения содержащихся в них сведений.

В соответствии п. 15 Административного регламента МЧС России по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 16.03.2020 № 171 уточненную декларацию в двух экземплярах по форме согласно приложению № 2 к настоящему Приказу, заявитель представляет в подразделение МЧС России, предоставляющее государственную услугу, в случае изменения содержащихся в декларации сведений, в том числе в случае смены собственника объекта защиты или лица, владеющего объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, а также изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты.

Раздел 4 декларации пожарной безопасности содержит сведения о

The background of the slide is a blue-toned wireframe architectural rendering of a modern building, possibly a stadium or a large public structure, with a complex, curved design. The building is illuminated with white lines, creating a glowing effect against the dark blue background. In the foreground, there are several curved, modern streetlights lining a road that leads towards the building.

Новые своды правил и стандарты

сентябрь 2020

вступили в силу

Приказ МЧС России от 19.03.2020г. № 194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (вступил в силу 19.09.2020г.)

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

СВОД ПРАВИЛ

СП 1.13130.2020

СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ

СП 1.13130 устанавливает требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам из помещений, зданий и сооружений, а также требования пожарной безопасности к эвакуационным путям для наружных технологических установок. Требования свода правил распространяются на объекты защиты при их проектировании, изменении функционального назначения, а также при проведении работ по реконструкции, капитальном ремонте и техническом перевооружении в части, соответствующей объему указанных работ.

СП 1.13130. 2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

- 1. Установлены дополнительные термины и определения: «выход непосредственно наружу», «обособленный эвакуационный выход», «основные эвакуационные проходы», «самостоятельный путь эвакуации», «самостоятельный эвакуационный выход», «шкаф для коммуникаций» и др.**
- 2. Введена допустимость отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах 5 % (п.4.1.5).**
- 3. Добавлен отдельный раздел (9), устанавливающий требования по защите МГН. 4.**
- 4. Определены условия применения распашных дверей (приложение А), калиток в воротах и установки турникетов (п.4.2.3).**
- 5. Требование о возможности выполнения только 1 эвакуационного выхода с этажа Ф.1.2, Ф3 и Ф4.3 (при высоте расположения не более 15 м... и т.д. по тексту) дополнено условием, что выход на л/кл оборудуется п/п дверями 2-го типа не только на данном этаже, но и на всех нижележащих (п.4.2.9).**
- 6. Добавлено требование о необходимости разделения на секции подвальных или цокольных этажей (кроме жилых зданий и Ф5), где S секции – не более 700 м² (п.4.2.11).**
- 7. Изменён порядок расчёта расстояния между рассредоточенными выходами (п.4.2.16)**
- 8. Добавлены исключения по возможности занижения и заужения эвакуационных выходов, в т.ч. ширины выхода до 0,6 м в санузлах, душевых, кладовых (п.4.2.18, п.4.2.19). При занижении выхода менее 1,9 м обязательно наносим обозначение по ГОСТ 12.4.026.**

СП 1.13130. 2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

- 9. Добавлена нормативная ширина (1,2 м) для коридоров и иных путей эвакуации >50 человек (п.4.3.3).
- 10. Введена максимально допустимая высота порога (в плане допустимого перепада высот) дверных проёмов – не более 50 мм (п.4.3.5).
- 11. Уточнены требования к оборудованию, выступающему из стен, шкафам (ПК), шкафам для коммуникаций на путях эвакуации. Выступающие части обозначаем по ГОСТ 12.4.026 (п.4.3.7).
- 12. Добавлена прямая отсылка к выполнению аварийного освещения на путях эвакуации по СП 52.13330 (п.4.3.12).
- 13. Установлена ширина л/кл для зданий с нахождением 600 чел. на любом этаже, кроме первого – 1,6 м (п.4.4.1 «б»).
- 14. Требования к наружным лестницам (3-го типа) стали значительно подробнее (п.4.4.7).



Двупольные двери эвакуационных выходов



При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через "активные" дверные полотна. При этом учитывать ширину "пассивного" (зафиксированного) полотна

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!



Свод правил СП 2.13130. 2020 « Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов» (вступил в силу 12.09.2020г.)

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

СВОД ПРАВИЛ СП 2.13130.2020


Системы противопожарной защиты

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ

ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ
УралЮрИздат

СП 2.13130.2020 устанавливает общие требования по обеспечению огнестойкости объектов защиты, в том числе зданий, сооружений и пожарных отсеков. Применяется при проектировании, строительстве, капитальном ремонте и реконструкции, при иных работах, связанных с полной или частичной заменой строительных конструкций, заменой заполнений проемов в строительных конструкциях с нормируемыми пределами огнестойкости, а также в случае изменения класса функциональной пожарной опасности объектов защиты.

СП 455.1311500.2020 Блок начальных классов с дошкольным отделением в составе общеобразовательных организаций. Требования пожарной безопасности

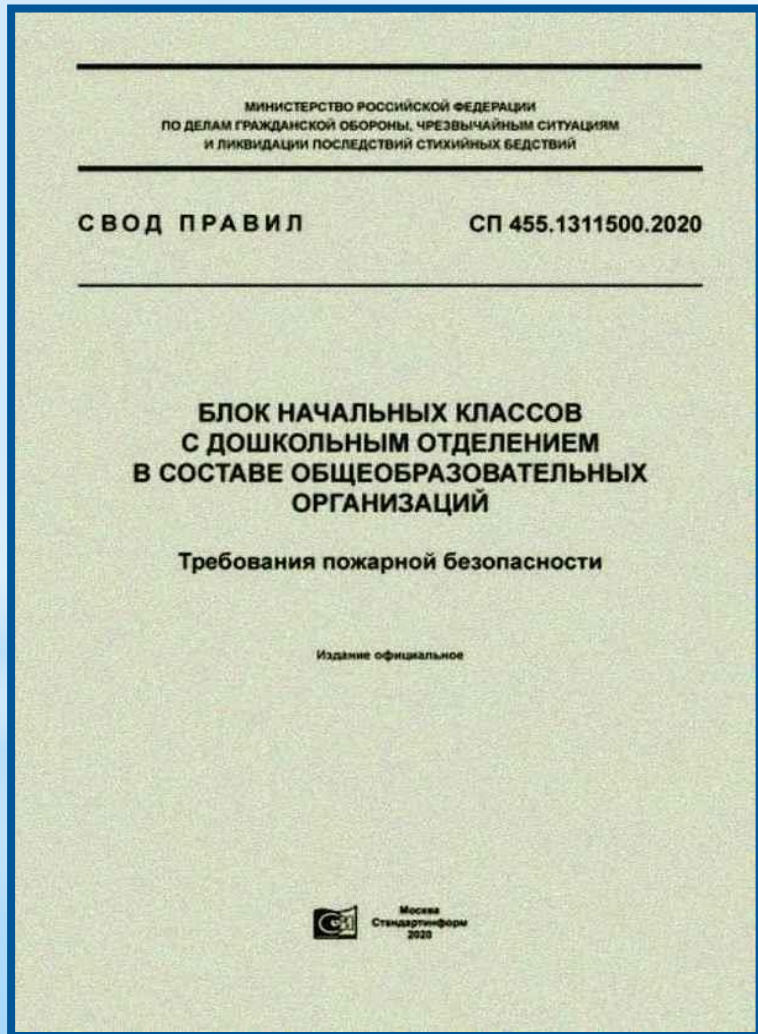

Настоящий свод правил устанавливает требования пожарной безопасности к проектированию, строительству, реконструкции, техническому перевооружению зданий блока начальных классов с дошкольным отделением (БНК ДО) в составе общеобразовательных организаций.
- предусмотрены требования к путям эвакуации и эвакуационным выходам, требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

вступил в силу с 10.07. 2020г.

Изменения №1 к СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России №89 от 14.02.2020 г.).

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

СВОД ПРАВИЛ

СП 4.13130.2013

СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-
ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ
РЕШЕНИЯМ

- Добавлены новые термины и определения, в том числе: «высотное наружное сооружение», «**кладовая**», «легкосбрасываемая конструкция», «подъезд для пожарных автомобилей», «технологическая установка», «цех».
- Добавлен запрет на размещение в подвальных этажах жилых и общественных зданий помещений категорий В1 — В3 по пожарной опасности.
- Определены помещения, для которых допускается не выполнять категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности и не предусматривать выделение противопожарными преградами

Изменение №1 СП 4.13130.2013 введено в действие с 14 августа 2020 года.

СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

СВОД ПРАВИЛ

СП 8.13130.2020

СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
НАРУЖНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Документ устанавливает нормы расхода воды на наружное пожаротушение, требования к расчетному количеству одновременных пожаров, свободным напорам в наружной водопроводной сети, размещению пожарных гидрантов и другие требования пожарной безопасности, необходимые для проектирования систем водоснабжения, обеспечивающих противопожарные нужды, а также требования к пожарным резервуарам и водоемам.

**Свод правил вступил в силу
с 30 сентября 2020 года.**

СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»


Свод правил обеспечит соблюдение требований к проектированию внутреннего противопожарного водопровода для зданий и сооружений различного назначения.

В своде правил дана классификация противопожарных водопроводов, общие положения по их проектированию и т.д.

п. 1.4 ВПВ не требуется:

- в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ – интернатов), детских дошкольных образовательных организаций (детских садах)

**Свод правил вступил в силу
с 27 января 2021 года.**

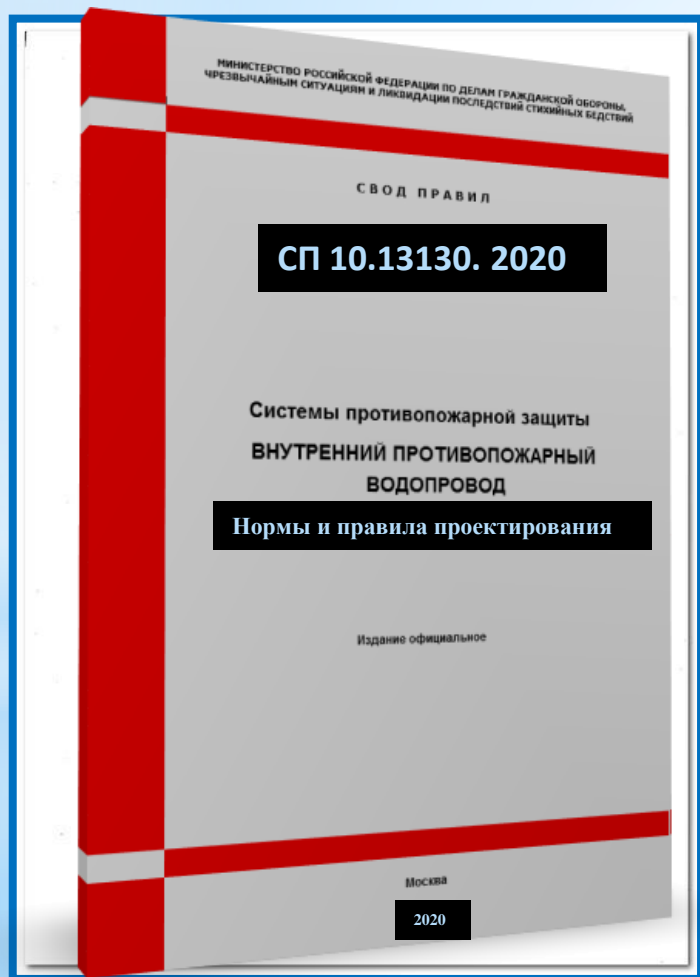

С 1 марта 2021г. отменяется СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

На смену ему придут три новых документа:

.СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»

.СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

.СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»



С 1 марта 2021 года *вступает в силу новый Свод правил*
СП 486.1311500.2020

«Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

Настоящий свод правил устанавливает требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматическими установками пожаротушения (далее - АУП) и системами пожарной сигнализации (далее - СПС) при их проектировании, реконструкции, капитальном ремонте, изменении функционального назначения, а также при техническом перевооружении.





Государственный надзор в области пожарной безопасности



Федеральный закон от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года
Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

РАЗДЕЛ I

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Предмет регулирования настоящего
Федерального закона

Статья 1. Государственный контроль (надзор), муниципальный
контроль в Российской Федерации

1. Под государственным контролем (надзором), муниципальным
контролем в Российской Федерации (далее - государственный контроль
(надзор), муниципальный контроль) в целях настоящего Федерального
закона понимается деятельность контрольных (надзорных) органов,



2 105036 14724 8

Настоящий Федеральный
закон вступает в силу с 1 июля
2021 г., за исключением части 11
статьи 30, которая вступает в
силу с 1 января 2022 г. и части 2
статьи 39, которая вступает в
силу с 1 января 2023 г.

Федеральный закон от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года
Одобен Советом Федерации 24 июля 2020 года

РАЗДЕЛ I

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Предмет регулирования настоящего
Федерального закона

Статья 1. Государственный контроль (надзор), муниципальный
контроль в Российской Федерации

1. Под государственным контролем (надзором), муниципальным
контролем в Российской Федерации (далее - государственный контроль
(надзор), муниципальный контроль) в целях настоящего Федерального
закона понимается деятельность контрольных (надзорных) органов,



- определены процессуальные основы осуществления государственного и муниципального контроля;
- основной акцент сделан на профилактических мероприятиях;
- предусмотрена новая модель управления рисками;
- дополнен перечень контрольно-надзорных мероприятий;
- предусмотрена цифровизация контроля.

**Приказ МЧС РФ от 30.11. 2016г. № 644 «Об утверждении
Административного регламента Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
исполнения государственной функции по надзору за выполнением
требований пожарной безопасности»**

(с 01.07. 2021г утрачивает силу)

**Причина отмены действия документа - принятие ФЗ от 31 июля
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации». В рамках
реализации механизма «регуляторной гильотины» изменился
формат осуществления пожарного надзора.**



МЧС предлагает ввести так называемые **индикативные показатели** при осуществлении пожарного надзора.

Порядок их установления прописан в **проекте нормативного акта:**

«Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора и порядка их выявления».

МЧС России намерено **внести поправки** в «Положение о федеральном государственном пожарном надзоре».

Документом предусмотрены новые виды проверок:

- документарная,
- инспекционный визит,
- рейдовый осмотр.

В качестве профилактики предусматривается:


- объявление предостережения,
- профилактический визит,
- консультирование,
- информирование и обобщение правоприменительной практики.



**Постановление Правительства
РФ от 17 августа 2016 г. N 806**

**"О применении риск-ориентированного подхода при
организации отдельных видов государственного контроля
(надзора) и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"
(ред. от 05.11.2020г.).**



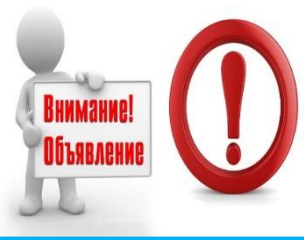

22.01.2021 на интернет –портале правовой информации размещен проект Приказа МЧС России:

«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для проведения выездной проверки при осуществлении федерального государственного лицензионного контроля за деятельностью по тушению пожаров в населенных пунктах на производственных объектах и объектах инфраструктуры и деятельностью по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Проект приказа МЧС России разработан в соответствии с частью 8 статьи 65 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации

Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2021 г.

Со списком контрольных вопросов можно ознакомиться воспользовавшись разработанным нашими специальным Сервисом чек-листов «Пожарная проверка **ОНЛАЙН**»



Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1662
“О внесении изменений в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре”. (вступило в силу 01.01.2021г.)



Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2020г. № 1662 «О внесении изменений в Положение о федеральном государственном надзоре»



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2020 г. № 1662

МОСКВА

О внесении изменений в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 17, ст. 1964; 2016, № 35, ст. 5326; 2017, № 28, ст. 4149; 2018, № 23, ст. 3284; № 53, ст. 8666; 2019, № 41, ст. 5730).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

Изменяется порядок и критерии отнесения объектов защиты к определенной категории риска.

- Новая модель отличается тем, что категория присваивается индивидуально для каждого объекта. Раньше она определялась для групп объектов.
- Присвоение категории риска осуществляется на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий пожара с учетом индекса индивидуализации, который рассчитывается на основании данных, отражающих индивидуальные характеристики объекта и оказывающих влияние на его пожаробезопасность.
- Будут учитываться сведения, характеризующие вероятность нарушения норм пожарной безопасности.

Распоряжение МЧС России от 14.12.2020 № 948 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на 2021 год»

Распоряжение утверждено в целях предупреждения нарушения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, соблюдение которых оценивается органами государственного пожарного надзора при проведении мероприятий по контролю (надзору), устранению причин, факторов и условий, способствующих нарушению таких обязательных требований.

Деятельность органов ГПН, направленная на предупреждение нарушений в области пожарной безопасности в рамках Программы, осуществляется посредством организации и проведения в установленном порядке проверок деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты с применением риск-ориентированного подхода.

Программой определены виды подконтрольных субъектов (объектов защиты), которые относятся к категории чрезвычайно-высокого риска, высокого, значительного, среднего, умеренного и низкого риска. Определен перечень мероприятий по профилактике правонарушений.



Телефонные номера экстренных служб

Новые номера экстренных служб
для мобильных и стационарных телефонов

112 - единый номер для вызова экстренных служб



Пожарная охрана **101**



Полиция **102**



Скорая помощь **103**



Служба газа **104**

